

Smoke Management alla luce della nuova revisione della UNI 9494-2

Davide Modano

Comitato Tecnico A.N.A.C.E.

Lucca, 08 Marzo 2018



Associazione Nazionale
Antincendio e Controllo
Evacuazione del fumo

Associazione
PREVENZIONEINCENDITALIA



Serie UNI 9494 «Sistemi per il controllo di fumo e calore»:

Parte 1: progettazione ed installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFEC)

Parte 2: progettazione ed installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore

... in lavorazione:

Parte 4: metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore

Parte 5: progettazione ed installazione di sistemi di estrazione di fumo dai percorsi di esodo orizzontali confinati

Parte 6: sistemi di ventilazione forzata orizzontale per autorimesse al chiuso

UNI 9494-2:2017

Scopo della norma:


- definizione tipologia e topologia di impianto
- definizione altezza libera dal fumo
- dimensionamento ventilatori di estrazione:
 - temperatura
 - portata

NON si applica a:


- ambienti con altezza $h < 3$ m
- ambienti con superfici $< 600 \text{ m}^2$ e $> 1.600 \text{ m}^2$
- ambienti a rischio di esplosione
- corridoi, scale

Soluzioni SEFFC


Tipologia di aspirazione

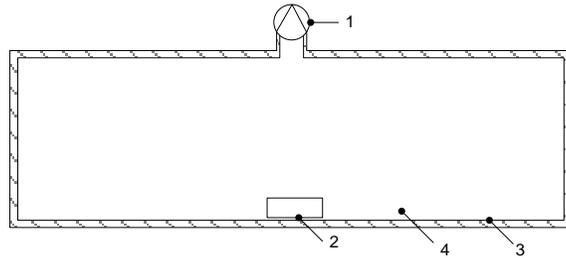

Singolo ventilatore

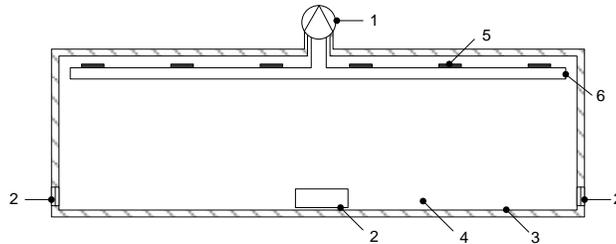

Ventilatore canalizzato

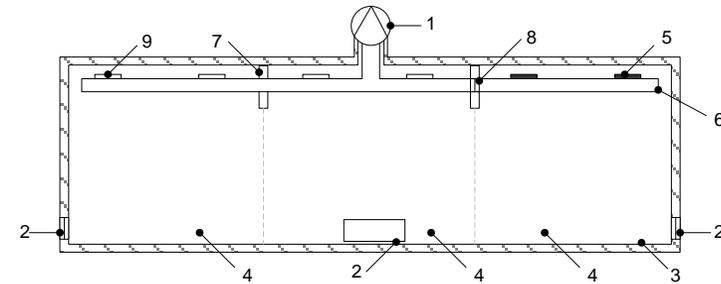

Ventilatore centralizzato

NOVITA' UNI 9494-2:2017

Requisiti delle aperture per l'afflusso di aria:


- aperture permanenti
- aperture con elementi di chiusura
 - manuale
 - servoazionata

Note su posizionamento delle aperture.


Condutture elettriche resistenti come i moduli di campo.

Soluzioni SEFFC


Posizione ventilatore

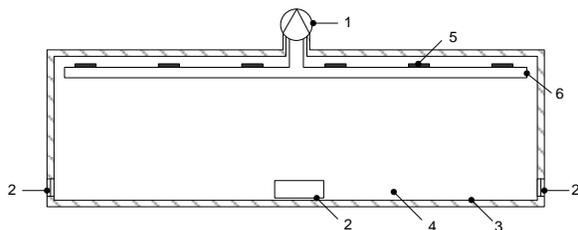


Ventilatore a tetto

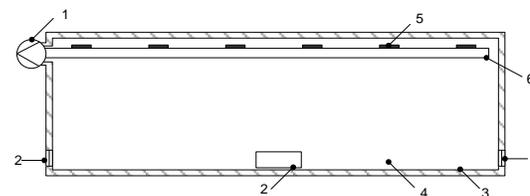

Ventilatore a parete

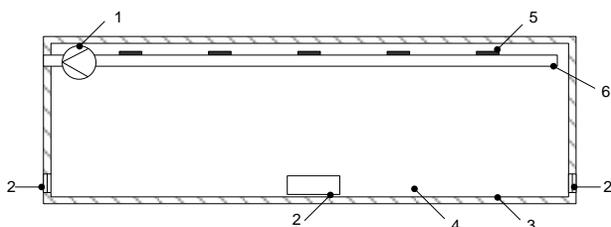


Installazione interna

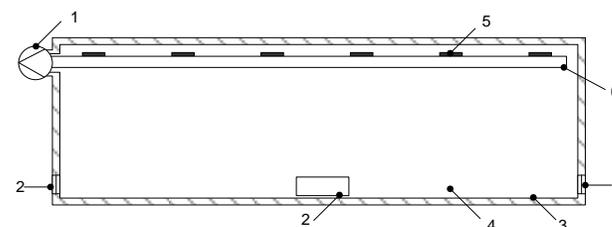


Installazione esterna

Soluzioni SEFFC

Compartimenti Antincendio

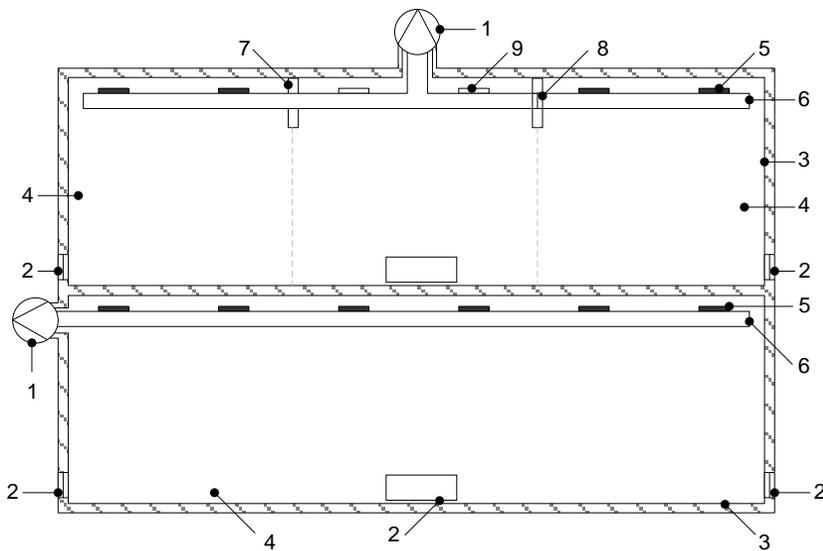


**SEFFC per singoli
compartimenti
antincendio**

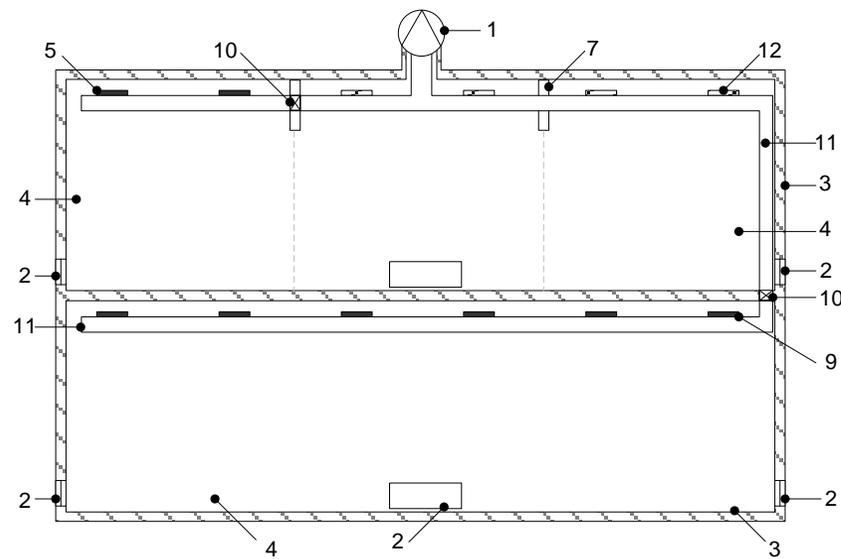


**SEFFC per compartimenti
antincendio multipli**

Soluzioni SEFFC

Tipologia di immissione aria

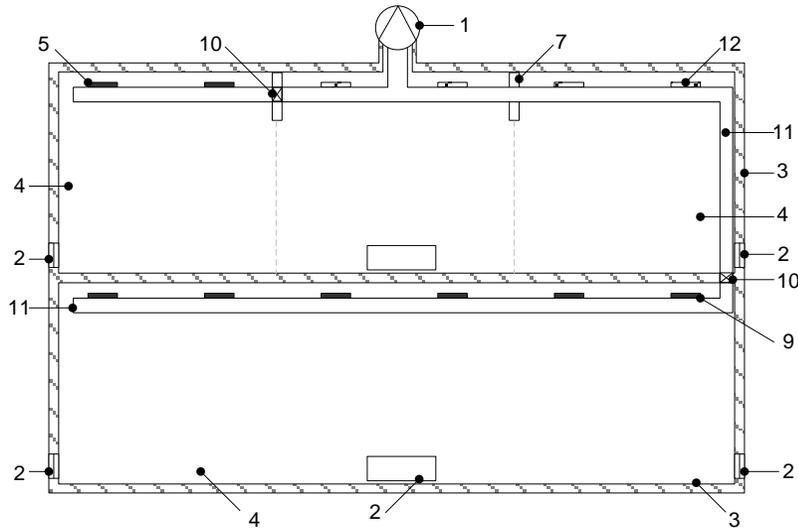


Immissione aria naturale

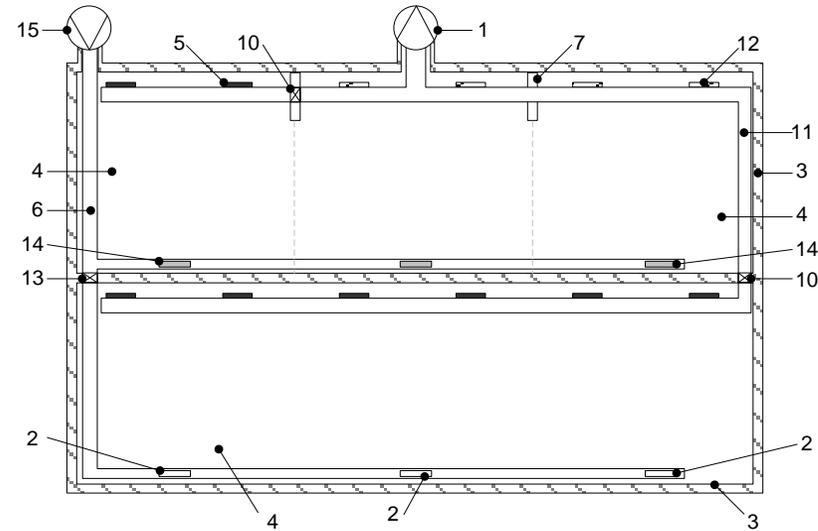


Immissione aria forzata

Soluzioni SEFFC

Natura dell'impianto

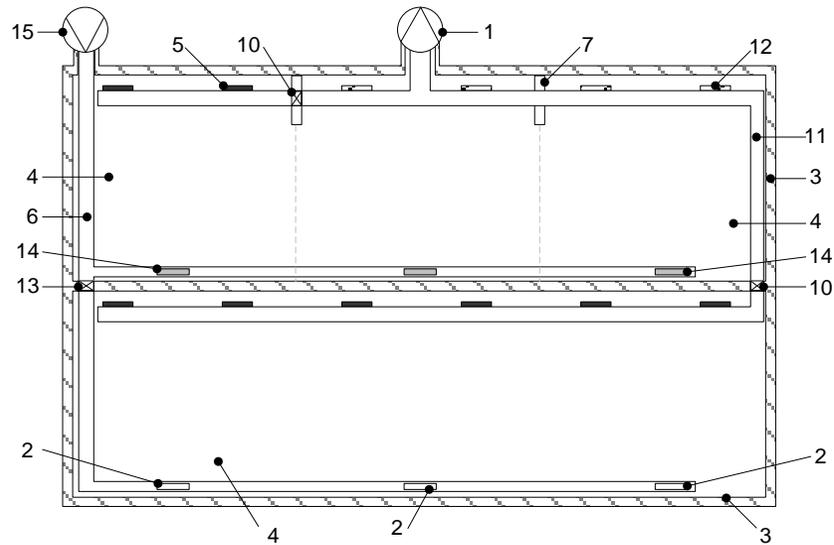

SEFFC indipendente

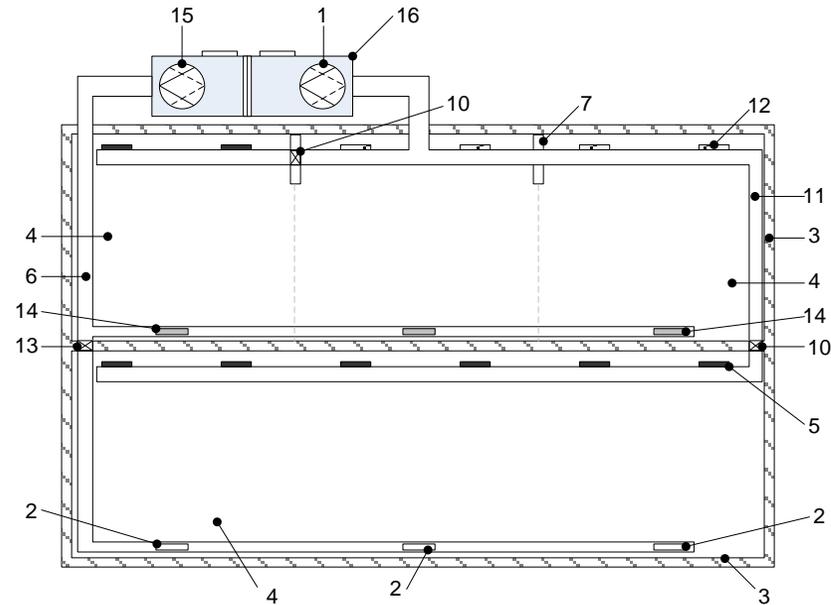

Sistema Dual-Purpose

Soluzioni SEFFC



Le fasi della progettazione





Analisi edificio, destinazione d'uso e definizione degli scenari d'incendio




Determinazione portate e modalità di estrazione

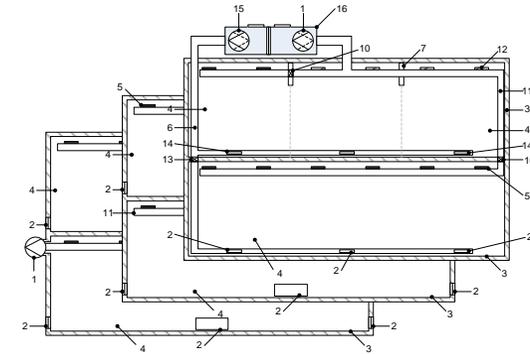

Scelta soluzione impiantistica

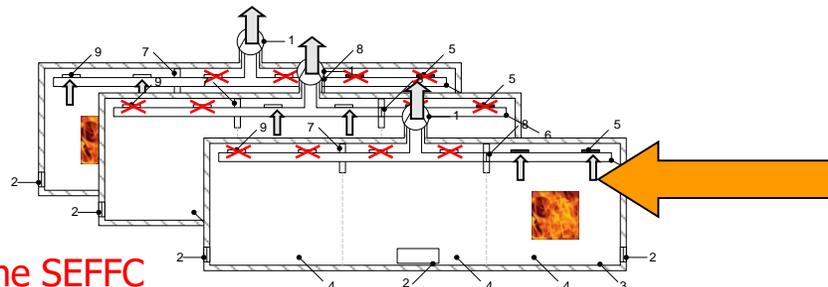

Configurazione SEFFC per ciascun scenario

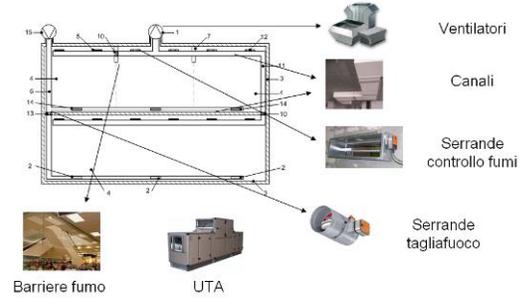

Selezione componenti

Esempio applicativo.



Controllo ed estrazione del fumo tramite impianto SEFFC in un Centro Commerciale.


Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

Caratteristiche dell'edificio



Zona supermarket all'interno di un centro commerciale a Matera.
Superficie totale centro commerciale: 20.000 m².
Supermarket: superficie 5.000 m² x 6m altezza, unico compartimento antincendio.
Altezza scaffali > 1,5 m.
Presenza sprinkler (o equivalente) e sistema rilevazione incendi.

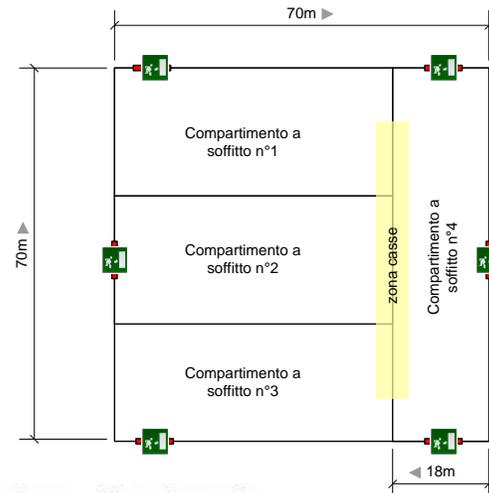

Divisione superficie in n° 4
compartimenti a soffitto da 1.250m²

Velocità di sviluppo incendio = normale

Tempo convenzionale d'incendio = 10'
(Appendice-> Matera = 11' dati medi
provinciali dei VVF)

Esempio applicativo secondo UNI 9494:2


Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

Caratteristiche dell'edificio



NOVITA' UNI 9494-2:2017

- definizione locali con soffitti a differenti altezze
- ruolo del controsoffitto (trascurabile se foratura < 50%)

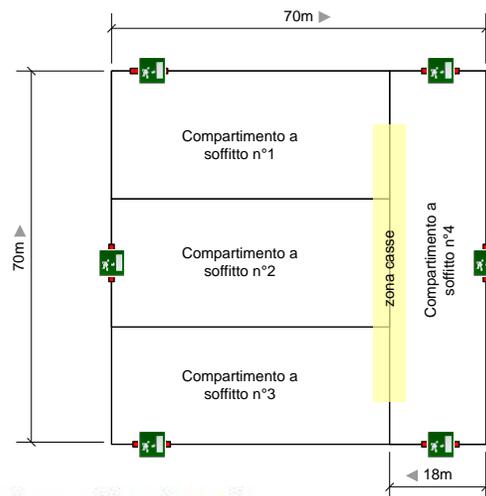

Divisione superficie in n° 4
compartimenti a soffitto da 1.250m²

Velocità di sviluppo incendio = normale

Tempo convenzionale d'incendio = 10'
(Appendice-> Matera = 11' dati medi
provinciali dei VVF)

Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

Selezione delle caratteristiche del SEFFC



Prospetto 2 — Calcolo del gruppo di dimensionamento di un impianto SEFFC

Colonna	1	Velocità di propagazione del fuoco		
		Molto bassa	Media	Molto alta
Riga	Tempo convenzionale di sviluppo dell'incendio (min)			
1	≤5	1	3	3
2	≤10	2	3	4
3	≤15	3	4	5
4	≤20	4	5	-

Prospetto 4 — Portata volumetrica di aspirazione in m³/h per ogni compartimento a soffitto

Riga	Spessore dello strato libero da fumo (m)	Gruppo di dimensionamento				
		1	2	3	4	5
1	2,5	29 000	46 000	75 000	128 000	..)
2	3	34 000	55 000	88 000	145 000	248 000
3	4	43 000	72 000	115 000	184 000	303 000

Prospetto 5 — Temperatura media dei fumi θ_F (°C) per la determinazione della classe di temperatura dei componenti dell'impianto SEFFC

Riga	Spessore dello strato libero da fumo (m)	Gruppo di dimensionamento				
		1	2	3	4	5
1	2,5	196	268	371	516	..)
2	3	156	209	287	397	554
3	4	121	148	193	265	367


Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

Selezione delle caratteristiche del SEFFC



Portata totale = 88.000 m³/h
Temperatura fumi $\theta_F = 287^\circ \text{C}$

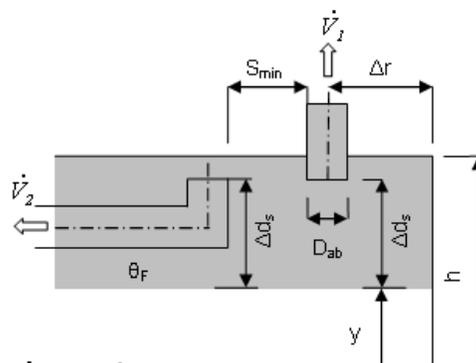

$\Delta d_s = 1 \text{ m}$

Max portata per ciascun punto di aspirazione $V_{i \text{ max}} = 15.000 \text{ m}^3/\text{h}$

Q.tà minima di punti di aspirazione = 6

Distanza minima tra ciascun punto di aspirazione $S_{i \text{ min}} = 2,5 \text{ m}$


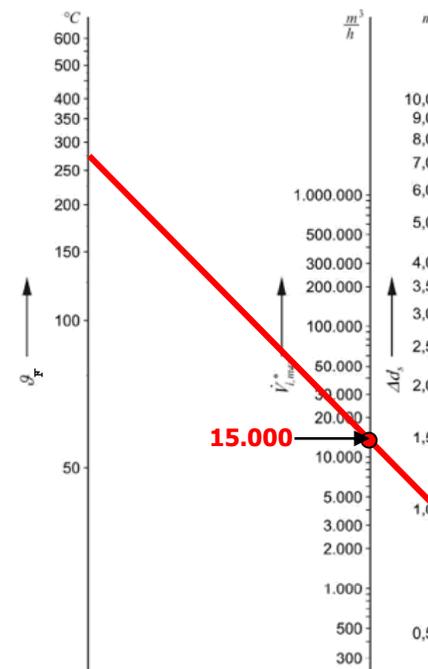


Figura 5: Nomogramma

Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

Selezione delle caratteristiche del SEFFC

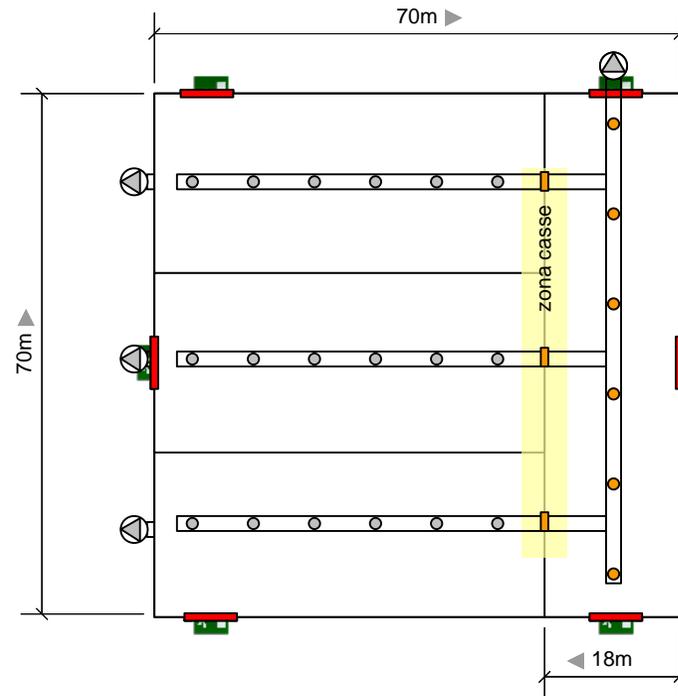

Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

Selezione delle caratteristiche del SEFFC

Prospetto 6 — Classi minime di temperatura per i componenti dell'impianto SEFFC

Componenti	Temperatura media dei fumi θ_F (°C)				Norme di riferimento
	≤200 °C	≤300 °C	≤400 °C	≤600 °C	
Ventilatori per SEFFC	F200	F300	F400	F600	UNI EN 12101-3
Condotte di controllo del fumo (singolo compartimento)	E ₃₀₀ 30 S	E ₃₀₀ 30 S	E ₆₀₀ 30 S	E ₆₀₀ 30 S	prEN 12101-7
Condotte di controllo del fumo (compartimenti multipli)	EI xxx S				
Serrande di controllo del fumo (singolo compartimento)	E ₃₀₀ 30 S	E ₃₀₀ 30 S	E ₆₀₀ 30 S	E ₆₀₀ 30 S	prEN 12101-8
Serrande di controllo del fumo (compartimenti multipli)	EI xxx S				
Barriere al fumo	D 30				UNI EN 12101-1



Ventilatori



Condotte



Serrande di movimentazione fumo e calore



Barriere al fumo




18m


Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento dei componenti.

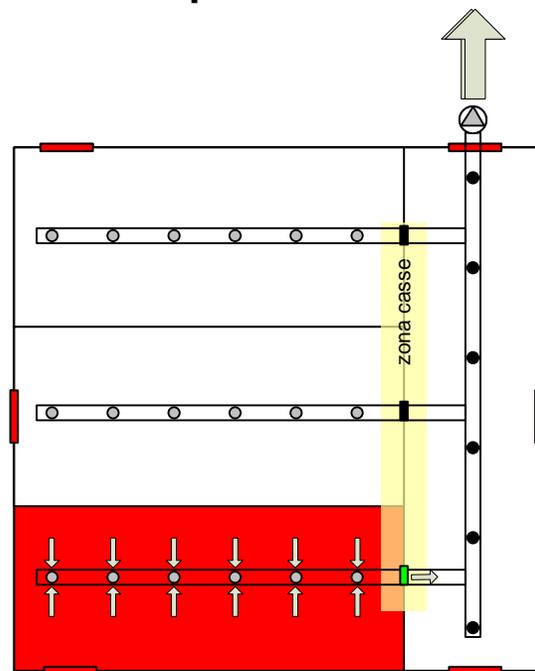

Scenario 3

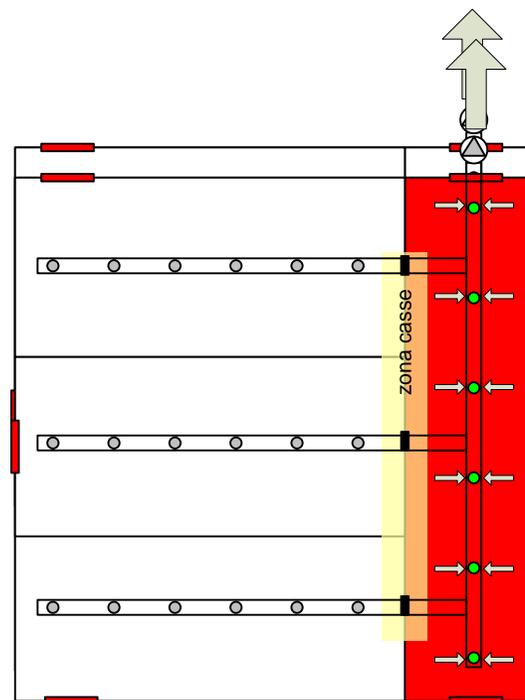


Scenario 4

Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento dei componenti.

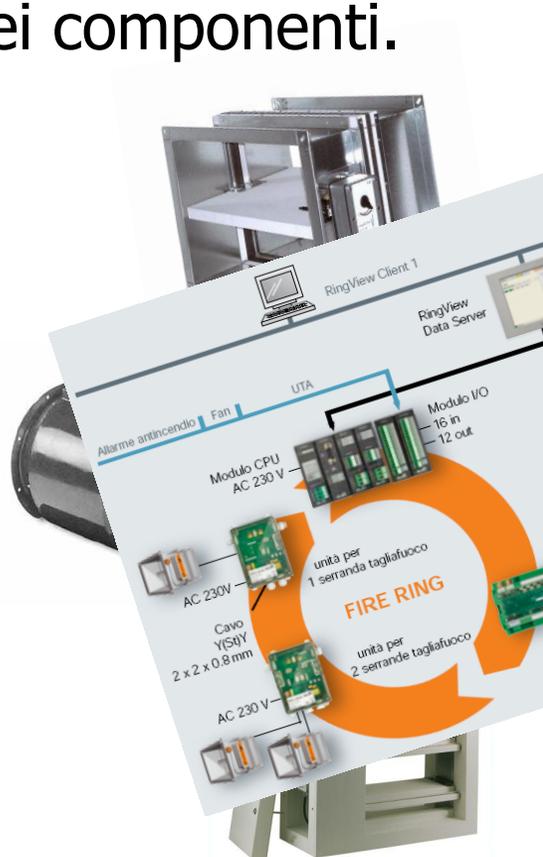


<i>Dispositivo/stato</i>	Normale	Allarme 1	Allarme 2	Allarme 3	Allarme 4
UTA impianto HVAC	Auto	Off	Off	Off	Off
Serranda CF zona 1	Open	Open	Close	Close	Close
Serranda CF zona 2	Open	Close	Open	Close	Close
Serranda CF zona 3	Open	Close	Close	Open	Close
Serrande/griglie CF zona 4	Open	Close	Close	Close	Open
Ventilatore SEFFC	Off	On	On	On	On
Serranda CF UTA	Open	Close	Close	Close	Close
Serranda CF Ventilatore	Close	Open	Open	Open	Open
Porte esodo	Auto	Open	Open	Open	Open

Esempio applicativo secondo UNI 9494:2

Controllo ed estrazione del fumo tramite SEFFC in un Centro Commerciale.

L'opportunità del sistema **Dual Purpose**

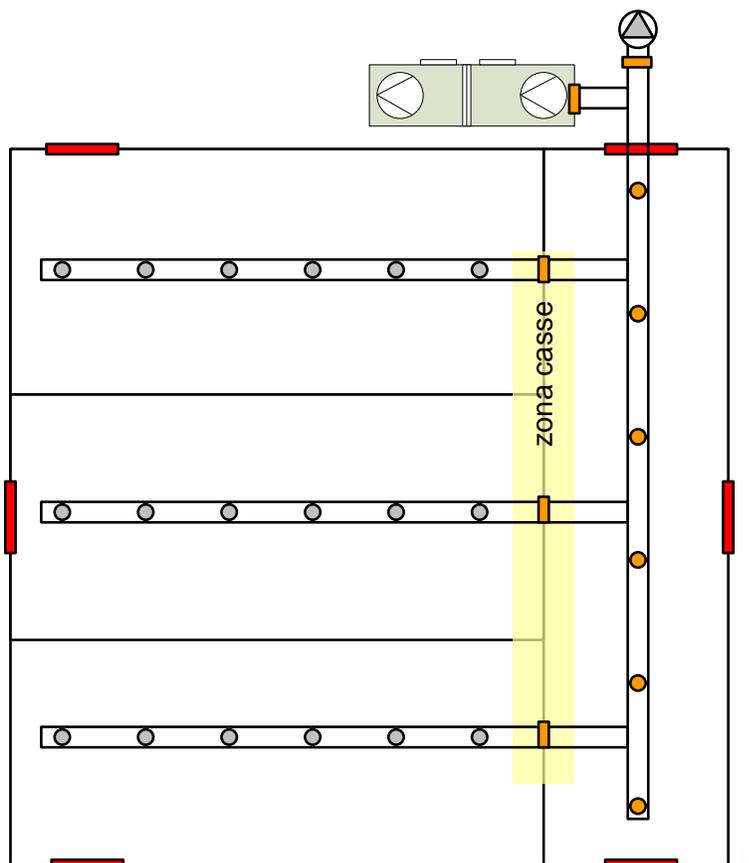

Edificio

Superficie 5.000 m²

Altezza 6 m

Volume 30.000 m³

Impianto HVAC

Ricambi ora = 3 vol/h

Portata aria = 90.000 m³/h

SEFFC

Portata fumi = 88.000 m³/h


Sistema Dual purpose

Canalizzazioni comuni E₃₀₀S

Minimo impatto estetico e costo

Componenti del sistema **Dual Purpose**

NOVITA' UNI 9494-2:2017
 APPENDICE H - Requisiti
 dei sistemi meccanici per lo
 smaltimento di fumo e
 calore di emergenza.

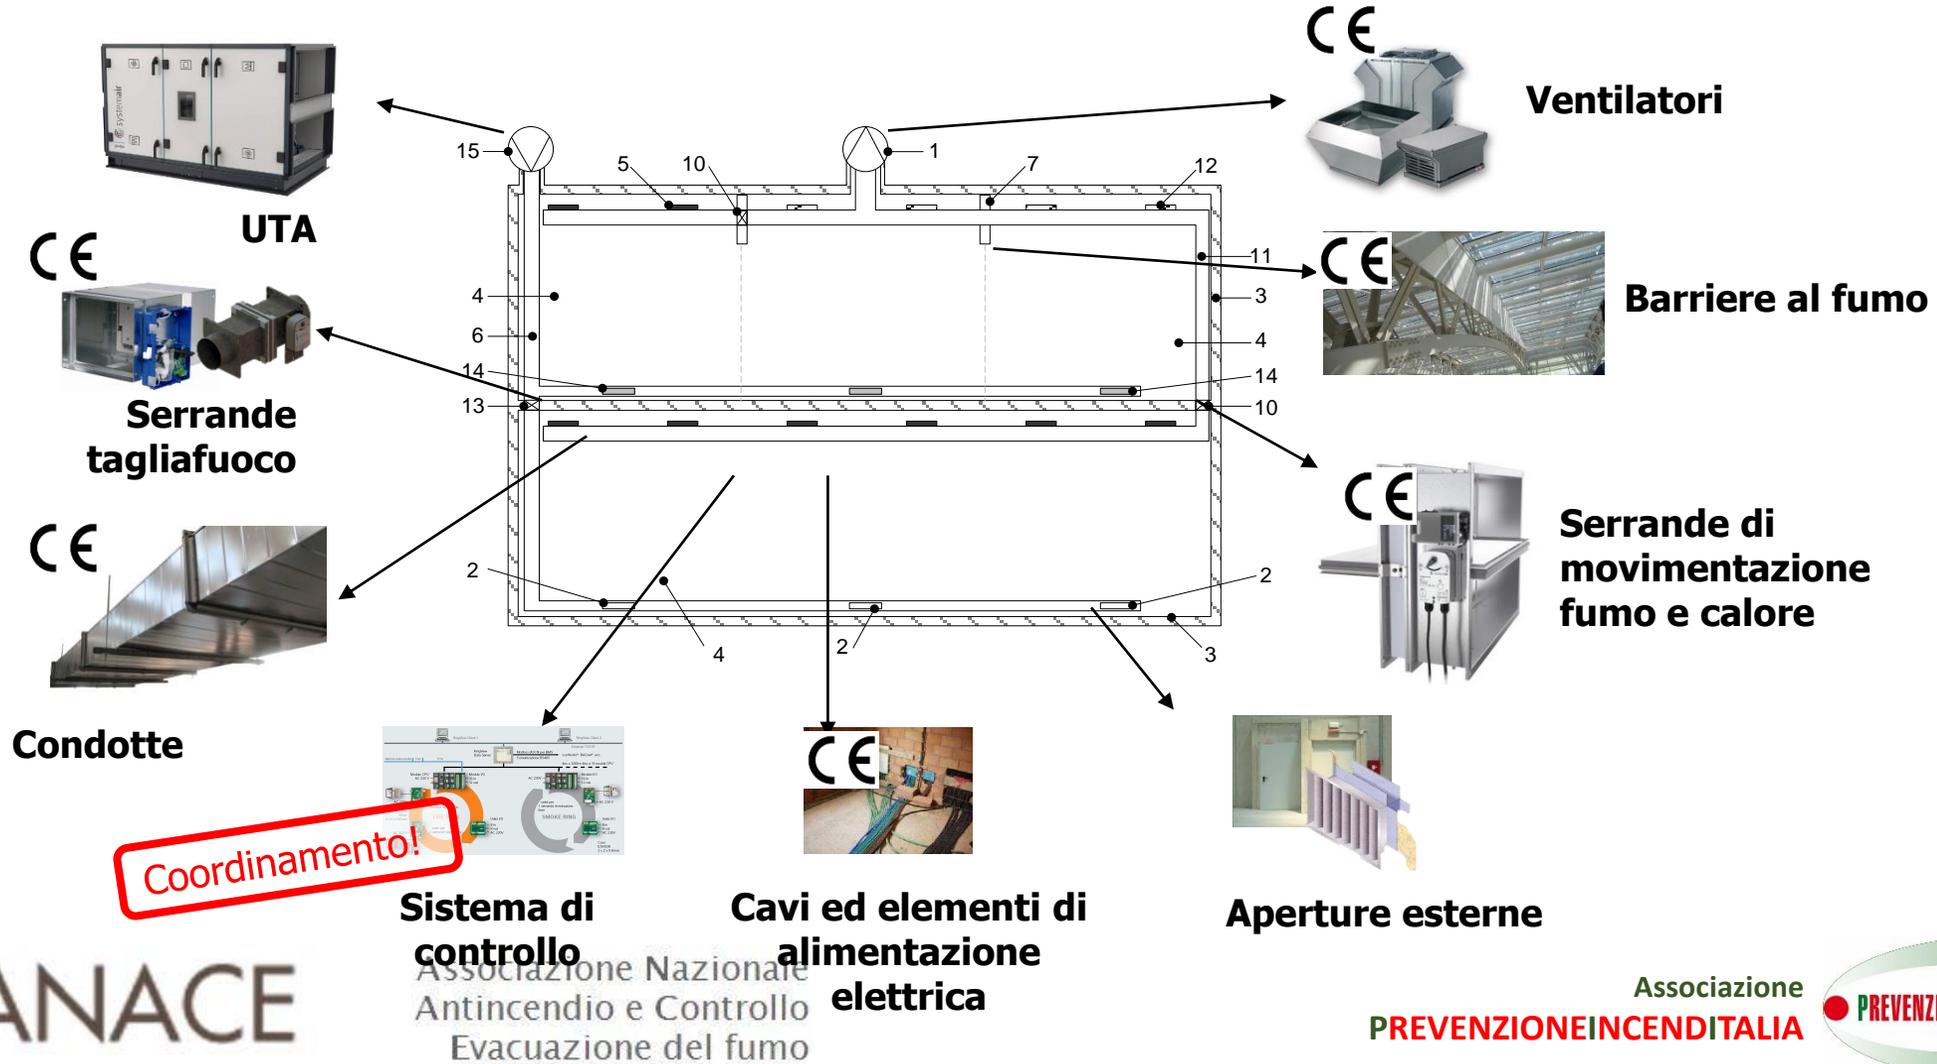

Coordinamento!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell'Associazione

Davide Modano
Comitato Tecnico A.N.A.C.E.
Lucca, 08 Marzo 2018



Associazione Nazionale
Antincendio e Controllo
Evacuazione del fumo

PREVENZIONEINCENDITALIA

